


Bankrechnerschlüsselwechsel auf 2.048 Bit

Multivia Sign App

Die App informiert den Anwender leider nicht direkt, dass die Kommunikation an einem alten Bankschlüssel scheitert, sondern zeigt nur einen Fehler mit der Bitte sich an die Bank zu wenden:

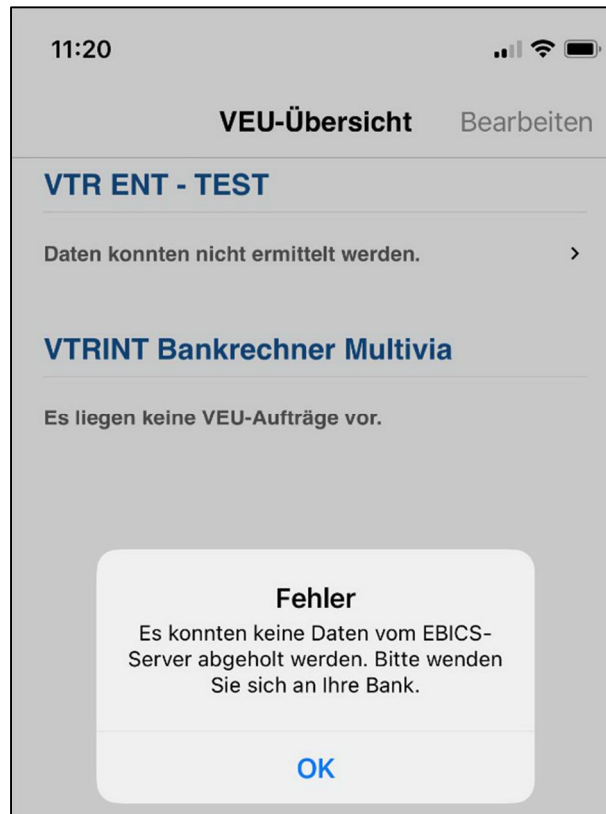

Der Anwender startet über seinen EBICS-Zugang den Prozess des Schlüsselwechsels über die Funktion "Bankschlüssel prüfen":

11:20 📶 📶 🔋

← Zurück **EBICS-Zugang**

Bank:	VTR ENT
Bankbezeichnung:	TEST
EBICS-Kundenkennung:	VTR00002
EBICS-Teilnehmerkennung:	TEILN123

Dieser EBICS-Zugang ist vollständig eingerichtet.

Bankschlüssel prüfen

Bankbezeichnung ändern

EBICS-Zugang zurücksetzen

EBICS-Zugang löschen

11:20 📶 📶 🔋


← Zurück **Bankschlüssel**

Ihr Bankschlüssel ist abgelaufen.

Bank:	VTR ENT
Öffentlicher Chiffrierschlüssel der Bank: C0 10 1D E1 3D A3 22 C9 52 A1 42 37 D8 C5 7C EB 98 5D DA DF 78 1D E0 BC C6 1D 53 57 B7 8B 3C A9	
Öffentlicher Signaturschlüssel der Bank: 0C 7A FD 8E 27 00 80 0A 47 27 E8 13 4C 4C 6E 56 09 91 A5 4F D8 45 C9 5F 05 80 76 81 59 61 44 C3	

Diese Bankschlüssel wurden von Ihnen akzeptiert.

Bankschlüssel akzeptieren

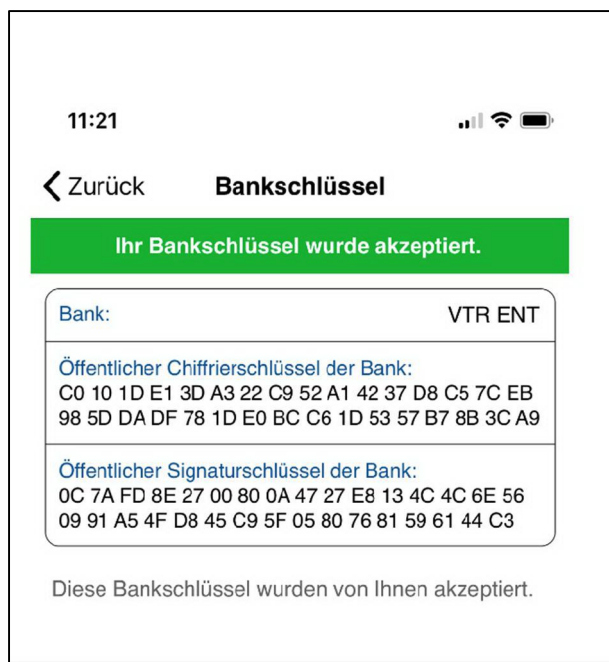

Bei Rückfragen:



Michael Brannekämper

Tel. 02364 1091-30501

eMail: michael.brannekaemper@vobadirekt.de



Uwe Närdemann

Tel. 02591 232-10501

eMail: uwe.naerdemann@vobadirekt.de